

Betriebsanleitung


V-CG-SLS 501

Zielgruppe: Elektrofachkräfte

Operating instructions

V-CG-SLS 501

Target group: Skilled electricians



CEAG Notlichtsysteme GmbH

Senator-Schwartz-Ring 26

D-59494 Soest / Germany

Telefon + 49 29 21/69-870

Telefax + 49 29 21/69-617

Internet <http://www.ceag.de>

E-mail info-n@ceag.de

400 71 860 218



Sicherheitshinweise

- Das elektronische LED Versorgungs- und Überwachungsmodul V-CG-SLS 501 ist bestimmungsgemäß in unbeschädigtem und einwandfreiem Zustand zu betreiben!
- Bei Durchführung von Arbeiten am Gerät ist sicherzustellen, dass das Gerät spannungsfrei geschaltet ist! Beachten Sie dabei die unterschiedlichen Versorgungs- und Notbetriebsarten des Geräts bei Normal- und Notbetrieb.
- Beachten Sie bei allen Arbeiten an dem Gerät die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die nachfolgenden Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung, die mit einem versehen sind!



Normenkonformität

Konform mit: EN 62 384, EN 61 347 2-11 und EN 61 347-2-13. Geeignet zum Einbau in Leuchten für Notbeleuchtung gem. EN 60 598-2-22 und zum Anschluss an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, EN 50 172 und E DIN VDE 0108-100. Gemäß ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Technische Daten

Primärseite

Anschlussspannung: 220-240 V, 50/60 Hz
176-275 V DC

Standby Verlustleistung

bei 230V/50Hz: < 0,5 W

Stromaufnahme: 24 mA (230 V AC)

15 mA (220 V DC)

Leistungsaufnahme: 6,0 VA (230 V AC)

Leistungsfaktor λ: 0,57

Einschaltstrom: ≤ 1,5 A

Betriebsfrequenz: 132 kHz

EEI: A2
Anschlussklemmen: Steckklemmen
2,5 mm² / verpolungssicher

Sekundärseite

Ausgangsstrom: 500 mA
(Konstantstrom)

Ausgangsspannung: 4,2 V DC
(Leerlauf)

Anschließbare Last: 1 x LED
(Nennstrom 500 mA), Reihenschaltung

Ausgangsleistung: 2,0 W max.

Anschlussklemmen: Steckklemmen
1,5 mm² / nicht verpolungssicher

Max. Leitungslänge: 1 m (Modul-LED)

Montageart: Zum Einbau in Leuchten der Schutzklasse I o. II

Schutzart: IP20

Umgebungstemperatur t_a: -20°C .. +50°C

Testpunkttemperatur t_p: 70°C

Abmessungen (H x L x B): 21 x 110 x 30 mm

Gehäuseart.: Flammwidriges Polykarbonat / grau

Gewicht: 0,042 kg

Mittlere Lebensdauer = 50.000 h
(bei t_a/t_p max. und einer Fehlerrate von ≤ 0,2% pro 1.000 h)

Bemessungslichtstrom Φ_v: 100 %

(bei LED Nennstrom)

Lampenstart: ≤ 50 ms

Beschreibung/

Verwendungsbereich

Das elektronische LED Versorgungs- und Überwachungsmodul V-CG-SLS 501 ist für den Betrieb mit LEDs in einer Leuchte an CEAG Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit Einzeleuchtenüberwachung (Cewa-Guard-Technologie) und/oder mit programmierbarer Schaltbarkeit im Endstromkreis (STAR-Technologie) geeignet.

CG-Überwachung:
Fehlerrückmeldung bei Unterbrechung im LED-Kreis oder Kurzschluss an der Ausgangsklemme.

Installation

Halten Sie die für das Errichten und Betreiben von elektrischen Betriebsmitteln geltenden Sicherheitsvorschriften und das Gerätesicherheitsgesetz sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik ein!

Montage

Der Einbauort ist gemäß der Vorgabe durch den Leuchtenhersteller zu wählen. Hierbei ist auf unzulässige Temperaturen am Einbauort während des Betriebs zu achten.

Eine Aussage über die EMV-Verträglichkeit im eingebauten Zustand kann nur in Verbindung mit der zugehörigen Leuchte gemacht werden. Hierzu sind die Hinweise des Leuchtenherstellers zu beachten.

Wir empfehlen folgende Richtlinien:

- Netzleitung in der Leuchte kurz halten
- Netzleitung nicht zu dicht entlang des Moduls führen
- Netzleitung nicht gemeinsam mit den Lampenleitungen verlegen (ideal: 5-10cm Abstand)

Die Netzverbindung ist an den Klemmen L(U) und N(O), die Zuleitung zur angeschlossenen Leuchte / LED-Leiste an den Klemmen +/- herzustellen (Bild 1). Die +/- Klemmen sind nicht verpolungssicher!



Die Kontaktierung der Leuchte / LED - Leiste an den + / - Klemmen darf nicht unter Spannung erfolgen! Es besteht Zerstörungsgefahr für die angeschlossenen LEDs.

Adressierung

Vor Betrieb an einer CEAG-Sicherheitsbeleuchtungsanlage muss die Leuchtenadressierung vorgenommen werden.

Hierzu ist mit einem geeigneten Schraubendreher die gewünschte Adresse an den Adressschaltern einzustellen. Soll die Leuchte nicht überwacht werden, ist immer die Stellung 0/0 einzustellen.

nur bei CEAG Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit STAR-Technologie verfügbar. (siehe hierzu entsprechende Anlagen Betriebsanleitung)

Die erweiterten Funktionsmerkmale „Schaltfunktion“ und „Betriebsart“ sind

Technische Änderungen vorbehalten

Maßbild / Dimensions

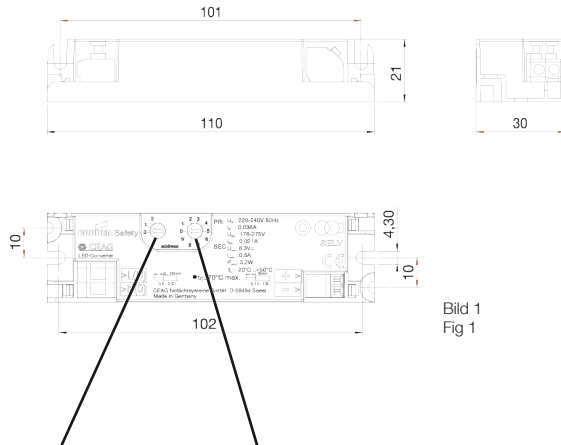



Bild 1
Fig 1

Adressschalter 1 (Address switch 1) (Zehnerstelle/Tens)	Adressschalter 2 (Address switch 2) (Einigerstelle/Units)	Leuchtenadresse Luminaire address
0	0	Überwachung aus Monitoring off
0	1	1
0	2	2
.....
1	1	11
.....
2	0	20

Tabelle 1/Table 1

Safety Instructions

- ❑ The module V-CG-SLS 501 shall only be used for its intended purpose and in undamaged and perfect condition!
- ❑ When working on the electronic device make sure that it is disconnected from the voltage! Pay attention to the different power supplies in mains or battery operation.
- ❑ Observe the national safety rules and regulations for prevention of accidents as well as the safety instructions included in these operating instruction marked with 

Conformity with standards

Conforming to: EN 62 384, EN 61 347-2-11 and EN 61 347-2-13. Used for installation in luminaires of emergency lighting acc. to EN 60 598-2-22 and for connection to safety lighting systems acc. to DIN VDE 0100-718, EN 50 172 and E DIN VDE 0108-100. Developed, manufactured and tested acc. to ISO 9001.

Technical data

Primary side

Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
176 - 275 V DC

Standby power losses

for 230V/50Hz: < 0.5 W

Current input: 24 mA (230 V AC)
15 mA (220 V DC)

Power input: 6.0 VA (230 V AC)

Power factor λ: 0.57

Inrush current: ≤ 1.5 A

Operating frequency: 132 kHz

EEI: A2

Connecting terminals: Plug-in terminals
2.5 mm²/reverse polarity protected

Secondary side

Output current: 500 mA
(constant current)
Output voltage: 4.2 V DC
(open-circuit voltage)
Lamp load: 1 x LED (rated current 500mA), series connection
Output power: 2.0 W max.
Connecting terminals: Plug-in terminals
1.5 mm² / not reverse-polarity protected

Max. line length: 1 m (Module-LED)
Type of mounting: to be mounted in luminaires with protection category I or II

Degree of protection: IP20

Amb. temperature

range t_a: -20 °C .. +50 °C

Max. permissible test point

temperature t_c: 70°C

Dimensions

(H x L x W): 21 x 110 x 30 mm

Enclosure material: Flame retardant
colour polycarbonate/grey

Weight: 0.042 kg

Average design life = 50,000 h

(t_h/t_c max. and a failure rate of ≤ 0.2%
pro 1,000h)

Rated luminous

flux Φ_e: 100 %
(at LED rated current)

Lamp start: ≤ 50 ms

Description/

Scope of application

The electronic LED supply and monitoring module V-CG-SLS 501 is suitable for operation with LEDs inside a luminaire at a CEAG safety lighting system with single luminaire monitoring (Cewa-Guard-technology) and/or for programmable switching in the final circuit (STAR-technology).

CG-monitoring:

Error message in case of interruption of LED-circuit or of short circuit of the final terminal.

Installation

For the mounting and operation of electrical apparatus, the respective national safety regulations as well as the general rules of engineering will have to be observed.

Mounting

The location of mounting has to be in accordance with the respective instructions of the luminaire manufacturer. Inadmissible temperatures during operation at the mounting location must be observed!


Statements regarding electromagnetic compatibility for a built-in situation are only possible with the respective luminaire. Instructions of the luminaire or electronic ballast manufacturer must be observed.

We recommend the following guidelines:

- Keep mains leads inside the luminaire as short as possible
- Do not run mains leads adjacent to the electronic ballast or the lamp
- Mains leads should be kept apart from lamp leads (ideally 5-10 cm distance)

The mains connection has to be set to terminals L(U) and N(O), the connection to luminaire / LED-strip has to set to terminals +/-.

The +/- terminals are not reverse-polarity protected.

 A contact of the luminaire / LED-strip to the +/- terminal live-line can cause a damage of the connected LEDs!

Addressing

Before initial operation with CEAG safety lighting systems, the addressing of the individual luminaires has to be set. For this, the desired address is set on the address switches by means of a suitable screw driver. If the luminaire should not be monitored the code 0/0 has to be selected.

The increased functions „switchable operation“ and „operation mode“ will be available only by CEAG safety lighting systems with new STAR-technology. (for this see the corresponding operating instructions of the system)

CG-Überwachung / CG-monitoring

Sekundärseite / scondary site		I	
		0...350 mA	> 400 mA
U	0...2,2 V	n. OK	n. OK
	> 2,5 V	n. OK	OK